


# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

STEROWNIKA EKOZEFIR DIGITAL-E VER. 4.05

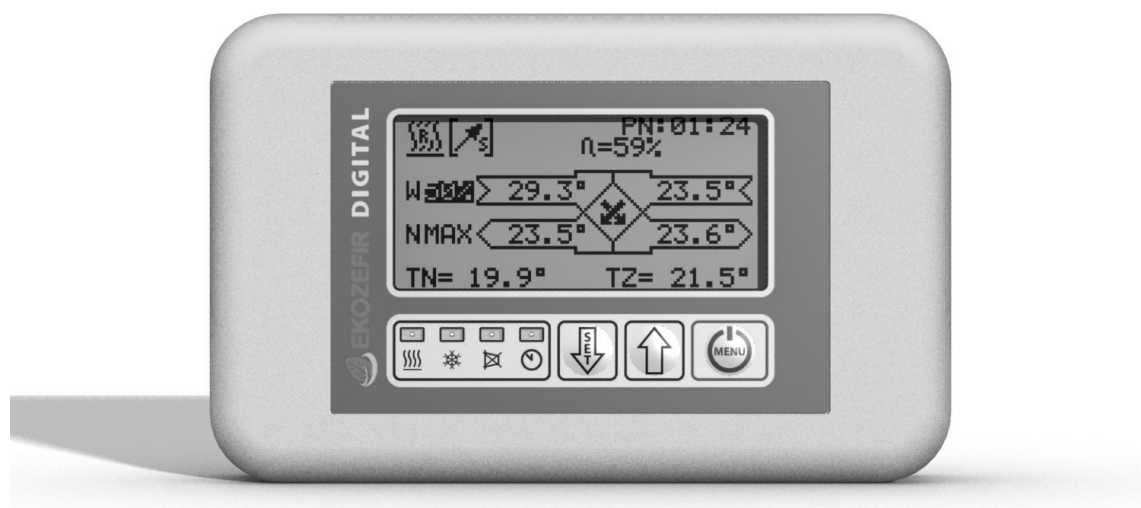


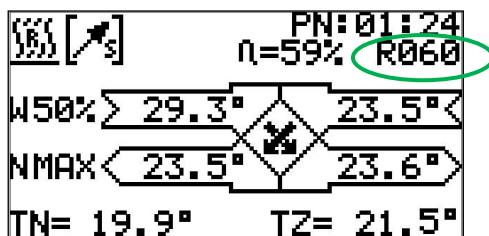
PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE  
INTERNETOWEJ


[WWW.EKOZEFIR.PL](http://WWW.EKOZEFIR.PL)


DZIAŁ POBIERZ

# 1. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE CENTRALI

W celu włączenia sterownika należy wcisnąć przycisk . Układ przechodzi w tryb rozbiegu centrali. Informacja o tym, że centrala jest w trybie rozbiegu oraz czas do zakończenia tej procedury znajduje się w prawym górnym rogu ekranu:




W celu wyłączenia centrali należy wcisnąć przycisk  na czas nie krótszy niż 3 sekundy (aż zniknie pasek z napisem MENU). Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyłączeniu centrali:

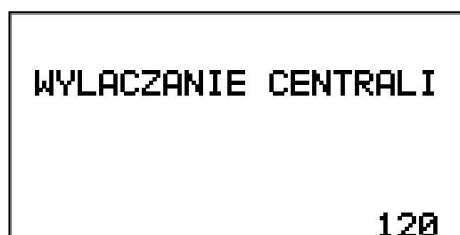

W tym momencie układ przechodzi do trybu wybiegu centrali. Szczegóły w Instrukcji Obsługi (IO) w punkcie 6.3.1.







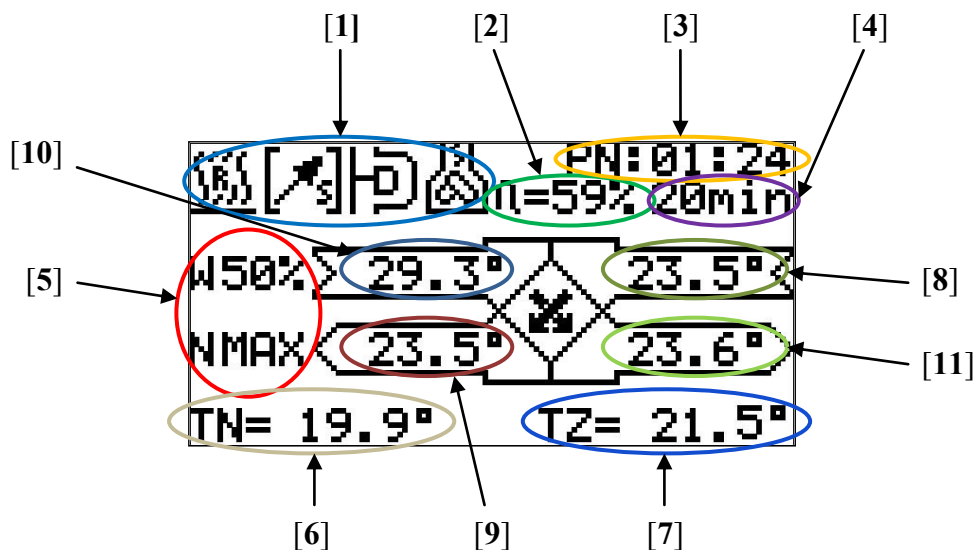





# 2. EKRAN GŁÓWNY

Podczas normalnej pracy centrali na ekranie sterownika wyświetlany jest ekran główny.



Na ekranie znajdują się następujące informacje:

[1] - ikonki informacyjne:

-  - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - czerpnia ścienna wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - odzysk ciepła wybrany w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - obejście wybrane w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica),
-  - tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica),
-  - tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest nagrzewnica i chłodnica powietrza),
-  - włączony tryb recykulacji,
-  - aktywna funkcja Kominek (mruganie - rozpalanie, sygnał stały - palenie),
-  - załączona nagrzewnica wstępna,

[2] - aktualna sprawność odzysku ciepła centrali,

[3] - data ustawiona w sterowniku (punkt odniesienia do trybu programowego, format dd:gg:mm),

[4] - informacja o:

- ZZPP1** - zwarte wejście ZZPP1 na płycie bazowej centrali,
- ZZPP2** - zwarte wejście ZZPP2 na płycie bazowej centrali,
- ZZPP3** - zwarte wejście ZZPP3 na płycie bazowej centrali,
- R060** - czas do końca rozbiegu w sekundach,
- 00:20** - czas do końca danego etapu funkcji Kominek (format gg:mm),

[5] - procent wydajności nawiewu i wywiewu, litera **F** pomiędzy wierszami oznacza aktywną proporcję między nawiewem a wywiewem,

[6] - temperatura regulowana:

- TN** - temperatura nawiewu,
- TP** - temperatura w pilocie,
- TD** - temperatura na czujniku dodatkowym,

[7] - temperatura zadana:

- TZ** - ręcznie,
- TaWYW** - automatycznie wg wskazań czujnika na wywiewie,
- TaPIL** - automatycznie wg wskazań czujnika w pilocie,
- TaDOD** - automatycznie wg wskazań czujnika dodatkowego,

[8] - temperatura aktualnie wybranej czerpni (ściennej lub gruntowej), przy załączonej nagrzewnicy wstępnej naprzemiennie temperatura czerpni ściennej i za nagrzewnicą wstępną,




[9] - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem odzysku, ale przed

nagrzewnicą/chłodnicą,

[10] - temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń,


[11] - temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem odzysku.

Strumień nawiewny jest oznaczony **N**, a wywiewny **W**.


Po ekranie głównym można się przemieszczać za pomocą krótkich naciśnień przyciskiem . Aby ustawić żadaną temperaturę lub wydajność wentylatora, po podświetleniu odpowiedniego pola wartość należy zmieniać przyciskami  lub  (szczegóły IO pkt. 6.3.2).


Jeśli w dolnym wierszu temperatura nawiewu **TN** mruga, lub pojawia się naprzemiennie z temperaturą w pomieszczeniu (**TP** lub **TD**), oznacza to, że temperatura nawiewu przekroczyła zakres podany przez serwisanta.


### 3. USTAWIENIE WYDAJNOŚCI I TEMPERATURY NAWIEWU


W celu zmiany wydajności lub temperatury nawiewu, na ekranie głównym należy podświetlić krótkimi naciśnięciami przycisku  wybrane pole (w pozycji [5] obok litery **N** - wydajność nawiewu, w pozycji [5] obok litery **W** - wydajność wywiewu, a w pozycji [7] - temperaturę nawiewu).

### 4. DIODY INFORMACYJNE

Czerwona dioda z symbolem  - zaświecenie się jej oznacza załączenie nagrzewnicy elektrycznej lub otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej,

Niebieska dioda z symbolem  - zaświecenie się jej oznacza załączenie urządzenia chłodzącego lub otwieranie zaworu chłodnicy wodnej,

Żółta dioda z symbolem  - zaświecenie się jej oznacza zabrudzony filtr (IO pkt. 6.4.1)

Zielona dioda z symbolem  - zaświecenie się jej oznacza, że centrala pracuje w trybie programowym (IO pkt. 6.3.10).